




PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES/RJ


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

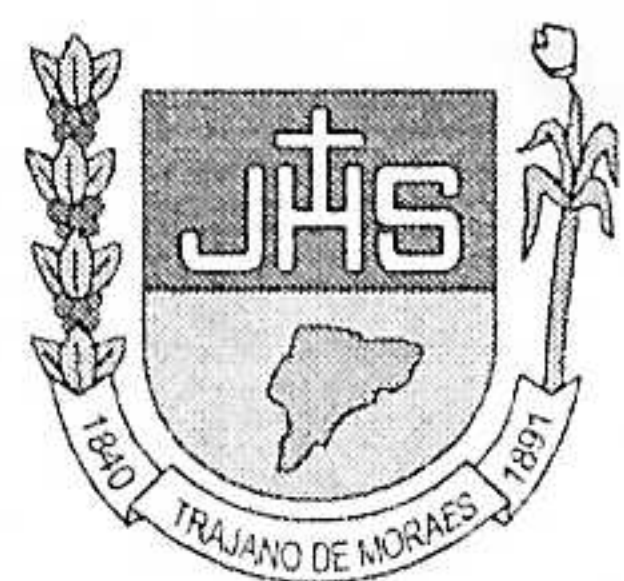

Pregão eletrônico nº20/2025

Processo nº: 4612/2025

Resposta ao pedido de esclarecimento á empresa Mustang Pluron Química Ltda.

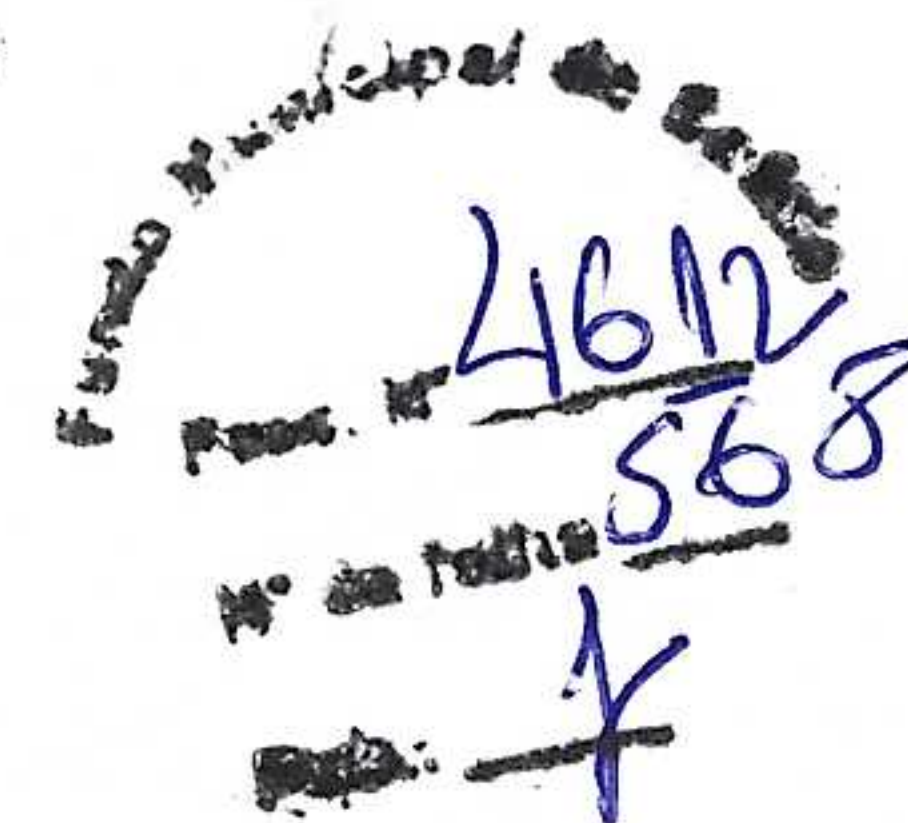

Secretaria Municipal de Saúde de Trajano de Moraes, em resposta ao pedido de esclarecimento feito pela Empresa MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA., vem apresentar o que segue:

Qual a média de consumo e quantos quilos de roupa são lavados por dia

RESPOSTA: a média solicitada no TR de sabão foi calculada com base em 42 leitos e funcionários diários e bem como os litros de amaciantes solicitados, mas essa quantidade pode variar de acordo com a demanda de internados do Hospital.

Será utilizado em qual local especificadamente?

RESPOSTA: No Hospital Municipal Francisco Limongi, na Secretaria Municipal de Saúde, nas Unidades Básica de Saúde e no setor de Vigilância em Saúde.

Seria de uso puro ou diluído?

RESPOSTA: o uso será puro

Qual a diluição que será necessária?

RESPOSTA: Não se aplica, pois o uso será puro.

O valor referencial se refere ao galão de 5 litros?

RESPOSTA: SIM!

Será exigido laudos para esse produto, nos termos da RDC nº 774/2023?

A RDC 774/2023 estabelece que produtos com ação germicida devem ter eficácia antimicrobiana comprovada, registro ou notificação na ANVISA e rotulagem adequada, garantindo segurança e desempenho no uso.

Precisa de equipamento em comodato?

8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. José de Moraes, s/nº - Centro - Trajano de Moraes - RJ.



PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES/RJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RESPOSTA: NÃO.

Na unidade possui ar comprimido?

RESPOSTA: sim

Os itens 3,4,5 e 6 serão utilizados no Hospital Municipal para lavagens de roupas de seus pacientes,são galões de 50 litros que ficam interligados a maquina de lavagem,onde a mesma realiza a função solicitada,com programação de quantidade do produto a ser utilizado em cada lavagem,a maquina utiliza o ar comprimido,onde a roupa passa seu processo ,também se utiliza um centrifugador e uma secadora industrial que ajudam nesse processo de lavagem.O Hospital Municipal fica localizado no Centro do Município,assim como a Secretaria Municipal de Saúde,onde a entrega dos matérias é feito conforme mostra o edital. E vale ressaltar que se trata de um hospital de pequeno porte com capacidade máxima de 42 internados.

Não são necessários equipamentos de comodato, o item 11 se refere á galão de 5 litros e são para atender ás necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades.

Para demais dúvidas me coloco a disposição.

Janaina de Carvalho Cunha Guzzo - 13703

Secretária Municipal de Saúde

Função Municipal de Saúde
Proc. nº 4612
Nº de Folha 569
Assinatura: f

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
PREFEITURA MUN. DE TRAJANO DE MORAES		
DATA RECEBIDA	DATA 09/12/23	DATA RECEBIDA
PROTOCOLADO		
LIDE	05	4612/25
Assinatura: UMM		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. José de Moraes, s/nº - Centro - Trajano de Moraes - RJ.